


HYDRANT NAZIEMNY

Zabezpieczenie obsypką z tłucznia w strefie odwodnieniowej

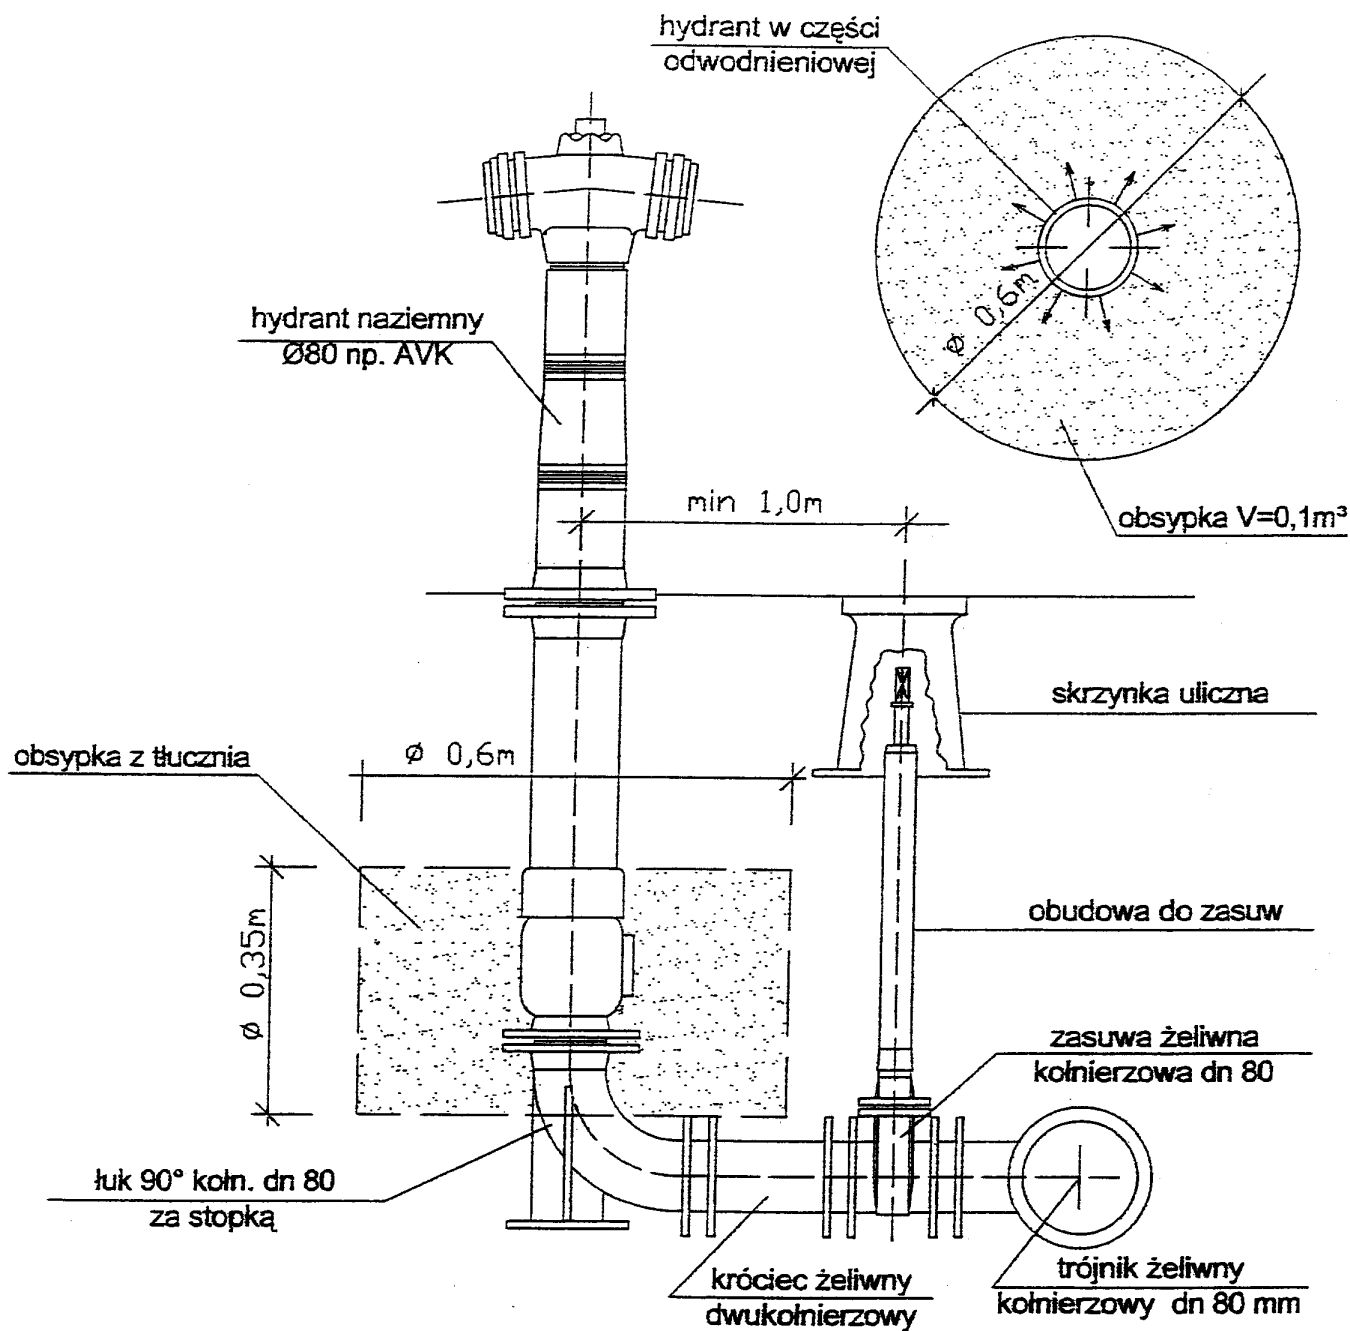

OBIEKT	Kanalizacja sanitarn., deszcz., sieć wodoc.	
ADRES	Bielsk Podlaski ul. Batorego, zaulek	
PRZEDMIOT	Hydrant nadziemny Ø 80 mm	Rys.
SKALA I NR RYSUNKU	Schemat	Nr 7
1. Projektant nr upr. bud	1. mgr inż. MARIA J. JUSZCZYŃSKA	
2. Sprawdzający nr upr. bud	BŁ/100/94 specjałn. instalac.-inżynieryjna	
DATA	PODPISY	
	1.	2. inż. TADEUSZ WYSZKOWSKI
29.12.2008 r.	2.	BŁ/189/91 specjałn. instalac.-inżynieryjna